下端高さ4.1m

階段 UP

UP

階段 UP

HC

下端高さ4.1m

男子WC　女子WC　EV　EV

CH=2,500

階段 DN UP

階段 UP

CH=2,500

階段 UP

階段 DN UP

CH=4,200

EV

前室

CH=4,200

CH=2,760
CH=2,400

入口

消火栓離隔スペース

CH=2,760
CH=2,400

入口

消火栓離隔スペース
CH=4,200

※2

HC

※1

※1

女子WC

CH=5,400

S

CH=4,200

EV

男子WC

HC

ES　ES

階段 UP DN UP

※3

CH=2,760
CH=2,400

入口

消火栓離隔スペース

CH=2,760
CH=2,400

入口

消火栓離隔スペース

※2

階段 UP

※2

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ下端
1FL+5,800

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ下端
1FL+5,800

CH=4,100

下端高さ4.1m

搬入口
南2-A
（有効W 10.3m）

SH
W 10.6m
H 4.1m

W 10.6m
H 4.1m
SH

搬入口
南2-B
（有効W 10.3m）

CH=4,100

下端高さ4.1m

※2

※2

UP

CH=4,200

CH=5,400

CH=5,400

CH=4,200

S

S

ゴミ置場

※3

消火栓離隔スペース

CH=2,760
CH=2,400

入口

CH=2,760
CH=2,400

入口

消火栓離隔スペース

主催者事務室
CH=2,750

※2

※2

スﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ下端
1FL+5,800

スﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ下端
1FL+5,800

可動間仕切

可動間仕切収納庫

スﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ下端
1FL+5,800

スﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ下端
1FL+5,800

可動間仕切収納庫

CH=2,760
CH=2,400

入口

CH=2,760
CH=2,400

入口

消火栓離隔スペース

※3

HC

CH=5,400

消火栓離隔スペース

CH=4,200

※2

※2

S

S

女子WC

EV

TOKYO BIG SIGHT

東京国際展示場　南展示棟 1F 南2ホール 1/200(A1)

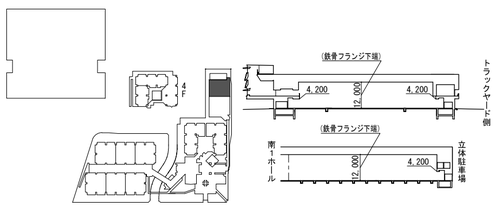

株式会社 東京ビッグサイト

東京都江東区有明3-11-1
TEL:03-5530-1111(代)

東京国際展示場　展示ホール　凡例

防災設備

- 誘導灯
- FP / FCP 自火報総合盤
- 屋内消火栓箱
- 屋外消火栓箱
- 放水口組込屋内消火栓
- 放水口組込屋外消火栓
- 送水口（双口型）
- 消防隊専用栓
- 散水栓
- MF 放水型SP手動操作部
- 放水銃
- 走査型火災検出器
- 排煙スイッチ
- M 消火器（常備）
- 自立型粉末消火栓
- 粉末 埋込み型粉末消火栓

機械設備

- 排水接続口
- ※1 展示用取出口（屋内）（別凡例参照）
- ※2 展示用取出口（屋内）（別凡例参照）
- ※3 展示用接続口（屋外）
- ※4 展示用接続口（屋外）
- 圧縮空気接続口
- 冷却水接続口
- 配管用貫通口 床3～4（150φ×2）

電気設備

- S 展示用電源盤
- コンセント盤

その他

- F 展示用床フック（屋外）
- K カードゲート（展示ホール外部用）
- SH 防風用シャッター
- ゲート及びリングシャッター

※1凡例

1-1 水取出口 25A（機械系メインピット）
1-2 水取出口 50A（メンテナンススペース）
1-3 エアー取出口 50A（機械系メインピット）南1～2
1-4 エアー取出口 50A（トレンチ）南1～2
1-5 冷却水（往還）取出口 100A×2（トレンチ）南1～2
1-6 エアー・冷却水（往）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4
1-7 冷却水（還）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4
1-8 ガス取出口 100A（機械系メインピット、メンテナンススペース）

※2凡例

1-1 水取出口 25A（機械系メインピット）
1-2 水取出口 50A（メンテナンススペース）
1-3 エアー取出口 50A（機械系メインピット）南1～2
1-4 エアー取出口 50A（トレンチ）南1～2
1-5 冷却水（往還）取出口 100A×2（トレンチ）南1～2
1-6 エアー・冷却水（往）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4
1-7 冷却水（還）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4

※3凡例

エアー：100A
冷却水（往還）：100A

※4凡例

エアー・冷却水（往）：100A
冷却水（還）：100A

南2

'23.05