


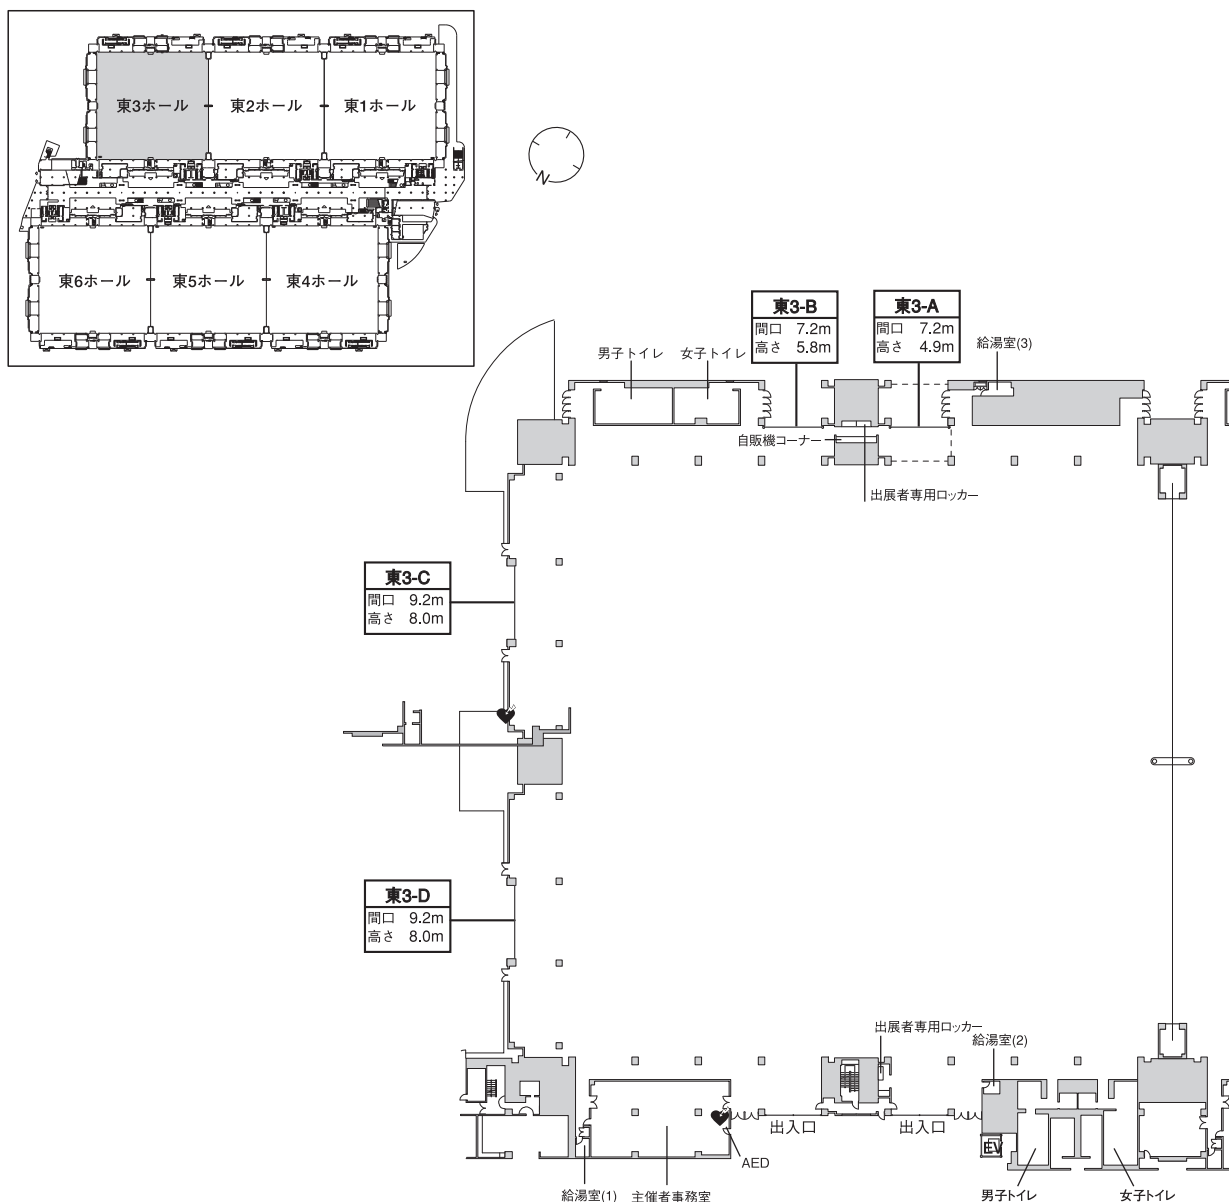

1. 建築設備

◆ホール展示面積	8,670 m ²
◆天井高	17~31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/m ²
◆アンカーボルト打設	可 (但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの)
◆搬出入口	4ヶ所 (Aには防風シャッターあり)
◆ピット数	メインピット (電気) 8本 (機械) 8本 サブピット 4本

【付属室】

1F 主催者事務室 (203 m ²)	
2F 商談室 (1) (63 m ²)	商談室 (2) (63 m ²)
商談室 (3) (63 m ²)	商談室 (4) (62 m ²)
休憩更衣室 (66 m ²)	

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S14、S20
◆展示用トランス容量	動力 500 kVA × 4台 電灯 300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3. 通信設備 ※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※主催者事務室内に設備

◆入 力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、 CD/SD/USBプレーヤー 1台、 CDプレーヤー 1台、 AUX 1回路 (但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要)
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg/cm ² (0.25～0.49MPa) (最大流量35m ³ /h)	14ヶ所 (南北に2系統) メーターは1個/1系統 ① 機械系メインピット端部 (50φBV×1個/ヶ所) ② 機械系トレンチ内ヘッダー部 (25φBV×3個/ヶ所) (メイン配管は80φ)	2ヶ所 (取付時にはメーターを取り付けてください) トラックヤード側壁面内 (50φBV×1個/ヶ所)
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水枥600□へ放流 (排水管 150φ)
圧縮空気用取出弁用数 および口径 (配管のみ)	14ヶ所/1系統 (メイン配管は100φ) 機械系トレンチ内ヘッダー部 (50φBV×1個/ヶ所) (25φBV×3個/ヶ所)	2ヶ所/1系統 トラックヤード側壁面内 (100φBFV×1個/ヶ所) (コンプレッサー等接続用)
冷却水取出弁用設置数 および口径 (配管のみ)	7ヶ所/1系統 (メイン配管は125φ) 機械系トレンチ内ヘッダー部 (80φBFV×1個/ヶ所) (トラックヤードのみ) (50φBV×1個/ヶ所)	1ヶ所/1系統 トラックヤード側壁面内 (150φBFV×1個/ヶ所) (クーリングタワー等接続用)
消火補助散栓用取出数 および口径	4ヶ所 機械系サブピット内 (25φホース差込消火栓弁×1個/ヶ所) (50φGV×1個/ヶ所)	なし

*BV：ボール弁 *BFV：バタフライ弁 *MPa：メガパスカル (圧力単位) *GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器 (洋式)	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12(オ1)	20
大便器 (和式)	1	1	2	1	1	2
小便器	9	10	19	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ...オストメイト対応便器 内数

◆給湯室

ホール内 2ヶ所	主催者事務室脇 1ヶ所	2階付属室 1ヶ所	計 4ヶ所
-------------	----------------	--------------	----------

7.空調設備

◆空調機	8台／ホール		
◆空調能力			
冷房能力	8,037 MJ/h	給気量 (SA)	400,000 m³/h
外気量 (OA)	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量 (RA)	400,000 m³/h	排気量 (EA)	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備	5ヶ所
◆屋外消火栓設備	2ヶ所
◆走査型火災検出器	2ヶ所 (ガレリア、トラックヤード側 各1台、地上15.5m)
◆放水銃消火装置	2箇所 (ガレリア、トラックヤード側 各1台、地上7.7m) ※放水銃消火装置は上記走査型火災検 出器連動し自動消火を行う装置
◆スプリンクラー消火	ホール天井及び関係諸室天井にスプリン クラーヘッド設置
◆火災報知設備	・自動火災報知設備：ホール内低天井 部及び関係諸室に感知器を設置 ・火災報知設備：ホール内壁面に設置 (手動押しボタン式)
◆排煙設備	・ホール内：ホール内上部に排煙窓を 設置 ・主催者事務室：排煙口を設置 (排気 ファンによる強制排煙)
◆消火器	粉末消火器 9台、強化液消火器 8台
◆AED (自動体外式除細動器)	主催者事務室

9.その他 (ホール内設備)

◆飲料自動販売機コーナー	1ヶ所
◆ゴミ置場	1ヶ所 (トラックヤード)
◆出展者専用ロッカー	2ヶ所