
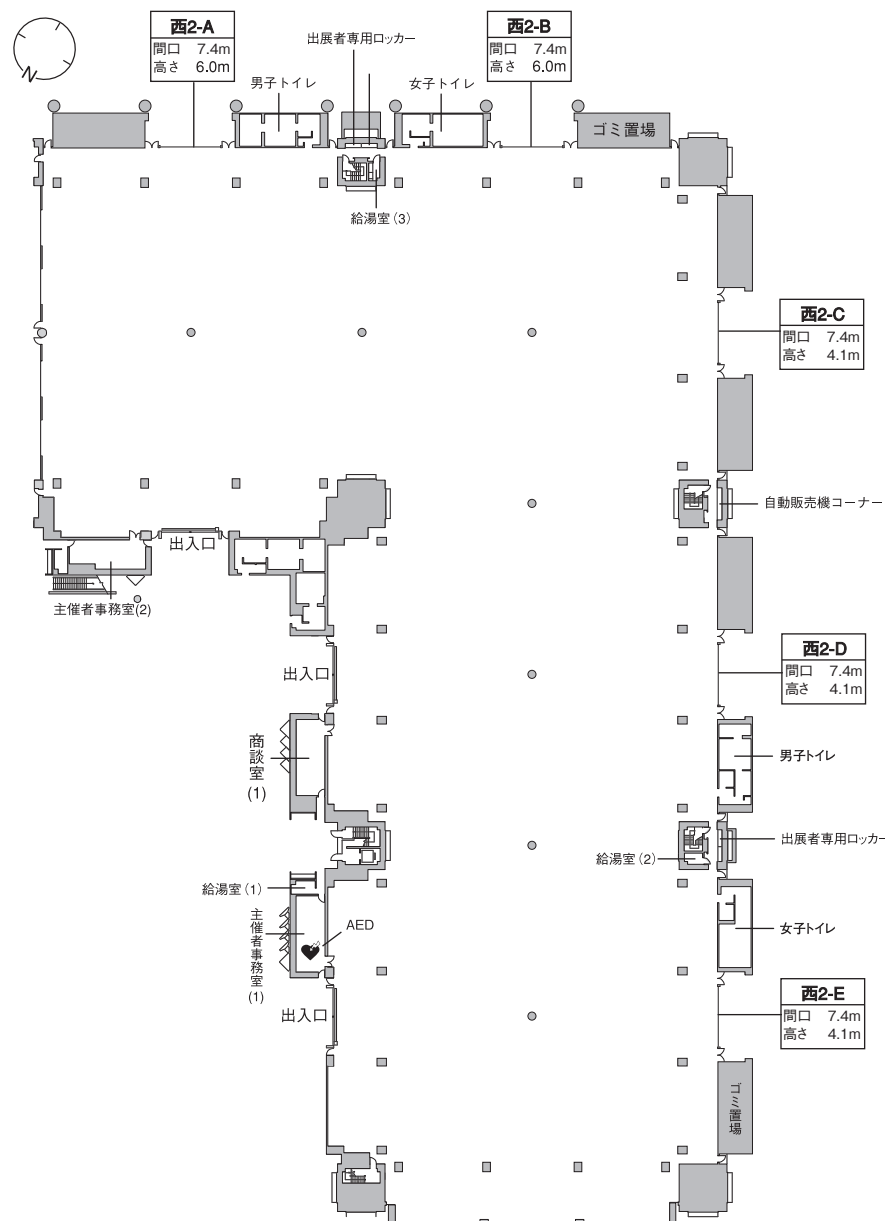




1. 建築設備

◆ホール展示面積	8,880 m ²
◆天井高	12 m
◆床仕上	コンクリート
◆床耐荷重	5 t / m ²
◆アンカーボルト打設	可(但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの)
◆搬出入口	5ヶ所
◆ピット数	メインピット 33本 サブピット 4本

【付属室】

1F 主催者事務室(1) (38 m ²)	主催者事務室(2) (36 m ²)
商談室(1) (40 m ²)	休憩更衣室 (41 m ²)
2F 商談室(2) (81 m ²)	商談室(3) (43 m ²)
商談室(4) (43 m ²)	商談室(5) (45 m ²)
商談室(6) (85 m ²)	商談室(7) (53 m ²)

計 10部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S4、S5
◆展示用トランス容量	動力 500 kVA × 4台 電灯 300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	LED灯

3. 通信設備 ※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	68ヶ所
◆通信設備取出口	102ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※各主催者事務室内に設備

◆入 力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付 CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX 1回路 (但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要)
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg/cm ² (0.25～0.49MPa) (最大流量54m ³ /h)	15ヶ所 (2系統)メーターは1個/1系統 ① 機械系メインピット端部 (50φBV×1個/ヶ所) ② 機械系トレンチ内ヘッダー部 (50φBV×1個/ヶ所) (メイン配管は80φ) (25φBV×3個/ヶ所)	2ヶ所 (メーターを取り付けてください) トラックヤード側壁面内 (50φBV×1個/ヶ所)
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水樹600□へ放流 (排水管 150φ)
圧縮空気用取出弁用数 および口径 (配管のみ)	15ヶ所/1系統 (メイン配管は100φ) 機械系トレンチ内ヘッダー部 (50φBV×1個/ヶ所) (25φBV×3個/ヶ所)	2系統 (1ヶ所/1系統) トラックヤード側壁面内 (100φBFV×1個/ヶ所) (コンプレッサー等接続用)
冷却水取出弁用設置数 および口径 (配管のみ)	12ヶ所/1系統 (メイン配管は100φ) 機械系トレンチ内ヘッダー部 (50φBV×1個/ヶ所) (25φBV×3個/ヶ所)	2系統 (1ヶ所/1系統) トラックヤード側壁面内 (150φBFV×1個/ヶ所) (クーリングタワー等接続用)
消火補助散栓用取出数 および口径	8ヶ所 機械系サブピット内 (25φホース差込消火栓×1個/ヶ所) (50φGV×1個/ヶ所)	なし

*BV：ボール弁 *BFV：バタフライ弁 *MPa：メガパスカル (圧力単位) *GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	シャッターAB側	シャッターDE側	計	シャッターAB側	シャッターDE側	計
大便器 (洋式)	3 (オ1)	2	5	9 (オ1)	8 (オ1)	17
大便器 (和式)	1	1	2	1	1	2
小便器	11	10	21	1	1	2
洗面器	5	4	9	9	4	13
多目的トイレ	0	1	1	0	1	1
ベビーベッド	1	0	1	1	1	2

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	休憩更衣室脇 (西1ホール共用)	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	5ヶ所

7.空調設備

◆空調機	8台/ホール		
◆空調能力			
冷房能力	7,434 MJ/h	給気量 (SA)	400,000 m ³ /h
外気量 (OA)	116,000 m ³ /h	暖房能力	4,533 MJ/h
還気量 (RA)	400,000 m ³ /h	排気量 (EA)	116,000 m ³ /h
加湿量	520 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備	8ヶ所
◆屋外消火栓設備	5ヶ所
◆スプリンクラー消火	ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備	・自動火災報知設備：ホール天井及び関係諸室天井に感知器を設置
	・火災報知設備：ホール内壁面に設置 (手動押しボタン式)
◆排煙設備	・ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
	・主催者事務室：排煙口を設置 (排気ファンによる強制排煙)
◆消火器	粉末消火器 9台、強化液消火器 9台
◆AED (自動体外式除細動器)	主催者事務室 (1)

9.その他 (ホール内設備)

◆飲料自動販売機コーナー	1ヶ所
◆ゴミ置場	2ヶ所
◆出展者専用ロッカー	2ヶ所

※オ…オストメイト対応便器 内数